

Prezada Débora, bom dia!
Espero que este e-mail a encontre bem.

*Representação
77/25
Jureador
Mecando*


Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção à Representação nº 77/25, informamos que a empresa Maynart foi solicitada a prestar esclarecimentos acerca das intervenções em curso na Barragem de Tabões. Para tanto, conforme conversado e orientado por telefone, encaminhamos, em anexo, o Ofício de resposta, acompanhado dos documentos que o integram.

Solicitamos, ainda, a gentileza de acusar recebimento e providenciar o cadastramento do endereço eletrônico juridico@necenergia.com.br para fins de envio de futuras comunicações e correspondências oficiais.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 47720
Correspondência Recebida
Em 08/05/25
Ass. VCRN Hs e 16h29 Min

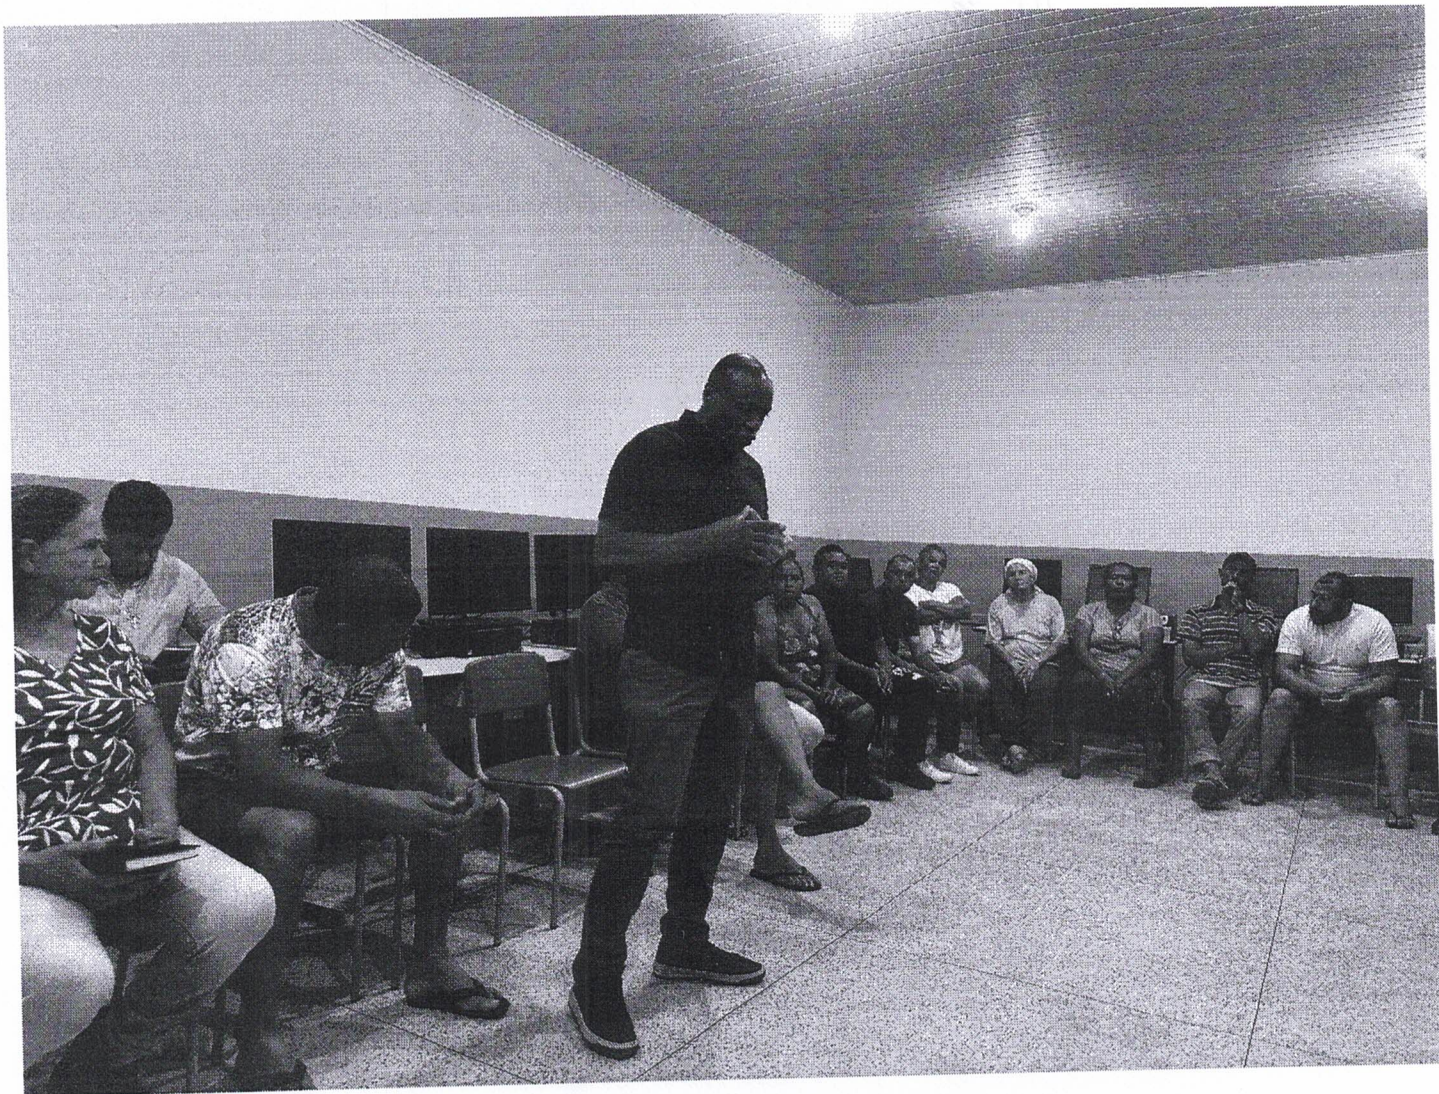









ATA DA REUNIÃO "DEDOS DE PROSA" - 27/02/2025

A reunião foi iniciada às 18:30, com aproximadamente 28 pessoas presentes. Noemi deu início à reunião e apresentou os temas que seriam abordados. A reunião além da presença de moradores, estiveram presentes a equipe de Relacionamento da Maynart, o Gerente Gustavo Araújo e os vereadores Carlos Mendes e Ricardo Gringo

PAUTAS:

1. Ações de Segurança e Barragens

- Noemi explicou as ações relacionadas à segurança das barragens no distrito.
- Apresentação de um vídeo explicativo sobre a segurança de barragens no Brasil, com foco na conscientização da população.

2. Segurança de Barragem no Setor Elétrico

- Discussão sobre o **PNSB (Plano Nacional de Segurança de Barragens)** e legislação vigente.
- Explicação sobre a ANEEL e seu papel na fiscalização das barragens.
- **O que é o PAE (Plano de Ação de Emergência)?**
 - Importância do PAE para orientar a população em momentos de emergência.

3. Nível de Segurança das Barragens

- Noemi explicou que a barragem de BRC está atualmente classificada como nível normal.

PERGUNTAS E RESPOSTAS:

1. Primeira Pergunta:

- **Morador Beto:** "Como a barragem está classificada como nível normal se há obras sendo realizadas?"
- **Resposta:** Gustavo explicou que, apesar das obras, a barragem permanece classificada como normal.

2. Segunda Pergunta:

- **Morador:** "A barragem é monitorada apenas pelos piezômetros?"

- **Resposta:** Gustavo explicou que, além dos piezômetros, existem outros métodos para garantir a segurança da barragem.
 - Robson, líder das usinas da Maynart também falou sobre outras alternativas de monitoramento que são utilizados.

3. Terceira Pergunta:

- **Morador Beto:** "Quanto tempo a água leva para chegar até o Salto em caso de emergência?"
- Noemi informou que esse tópico seria abordado no decorrer da apresentação sobre o PAE.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PAE:

1. **Cadastramento da população** (realizado em 2022).
 2. **Estudo sobre a localização das placas de sinalização** (acompanhado pela Defesa Civil).
 3. **Instalação das placas** (também acompanhada pela Defesa Civil).
 4. **Próximos passos:** Seminários e simulados para treinamento da população.
- **Gustavo** ressaltou a importância dos simulados para preparar a população para situações de emergência.

QUESTÕES DE COMUNICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO:

- **Morador Beto:** Perguntou se em caso de emergência, haverá carros disponíveis para avisar os moradores.
- Discussão sobre o incidente de 2021, quando a água invadiu as casas e a falta de aviso por parte da empresa responsável.
 - **Gustavo** explicou sobre o funcionamento da barragem e as previsões para períodos de chuva.
 - **Noemi** destacou que, durante o período de chuvas (dezembro a março), a Defesa Civil é constantemente informada sobre os níveis de chuva prevista e a situação da Barragem Ribeirão da Cachoeira.
- **Sinalização:**
 - Noemi mostrou imagens das placas danificadas pela população e reforçou a importância da conscientização sobre o uso adequado dessas placas.

- **Márcia** falou sobre a importância da cultura de prevenção que a empresa está implementando na cidade e ressaltou a necessidade de cuidar das placas, pois sua manutenção é responsabilidade de todos.
- **Nilton** sugeriu que as placas fossem fixadas de forma mais segura contra o vandalismo.
- **Sugestões sobre a conscientização:**
 - **Catia (Associação de moradores):** Propôs trabalhar com as crianças, do maternal ao ensino médio, por meio de teatros explicativos.
 - **Janine:** Comentou que há muitas placas e que as escolas têm um papel crucial na conscientização.
 - **Gustavo** perguntou à população se as placas estavam causando incômodos, recebendo respostas diversas.

DISCUSSÃO SOBRE A COMUNIDADE E O TERRITÓRIO:

- **Nilton:** Sugeriu cercar os terrenos da Maynart para garantir a segurança das áreas.
- **Ana:** Perguntou sobre os limites da propriedade da Maynart e a necessidade de demarcação.
- Os moradores sugeriram que os terrenos da Maynart sejam cercados para que assim os moradores possam saber quais locais pertencem a empresa.
- **Doação de Terreno:**
 - **Noemi** entrou na pauta sobre a doação de um terreno em Salto.
 - **Gustavo** explicou como funcionaria o **comodato** da área. Atualmente, a área que será doada é um "bota-fora", e estão buscando outro local para essa finalidade.
 - **Vereador Ricardo** explicou o conceito de **comodato** e sua aplicação, destacando que a doação seria mais burocrática e demorada, mas que a doação seria forma mais segura para a população, pois ele acredita que depois do fim do comodato a empresa irá pedir o terreno de volta.
 - A **associação de moradores** foi mencionada como possível beneficiária, mas ainda não está totalmente regularizada.
- **Horta comunitária:** Heloisa sugeriu o uso do terreno para a criação de uma horta comunitária, visando o desenvolvimento local.

QUESTÕES SOBRE A INFRAESTRUTURA DA CIDADE:

- **Vereador Ricardo:** Agradeceu a participação das comunidades nas reuniões e ressaltou a importância delas.
- **Problema na Rua A:** Discussão sobre os desafios da **Rua A**, e como em uma reunião com a prefeitura e a CEI se comprometeram a melhorar a rua A, trabalhando em parceria com a prefeitura para resolver as pendências.
- **Manutenção das Estradas:**
 - **Nilton** perguntou sobre a demanda dos caminhões de brita para manutenção das estradas.

ENCERRAMENTO:

- **Gustavo** perguntou à população se a sede da Alumina na cidade estava funcionando. A resposta foi negativa, pois a casa é utilizada pela empresa frequentemente.
- **Noemi** apresentou as datas para o seminário e o simulado que será realizado em Salto e perguntou sobre os dias ideais para as próximas reuniões (preferência por dias sem eventos no distrito).

Os moradores responderam que a data sugerida estava ok e não teriam eventos em Salto.

- **Sugestões de Comunicação:**
 - **Catia** sugeriu o uso de carros de som, Instagram, WhatsApp e faixas para melhorar a divulgação.
 - **Morado** destacou a importância de alcançar também as pessoas que não sabem ler.

ACESSO AO DOCUMENTO DO PAE E PENDENCIAS

- **Noemi** mostrou passo-a-passo de como acessar o PAE de BRC para os moradores e a equipe ofereceu ajuda para moradores que precisassem.
- **Pendências:**
 - Ajuste de placas de sinalização do PAE
 - Utilizar outros meios de comunicação com a comunidade (carro de som, faixas, instagram)
 - Entender a demanda apresentada pelos vereadores sobre a RUA A.
 - Retornar sobre os caminhões de britas para o Nilton.
 - Organizar visita na barragem de BRC.
 - Placa do Quenion de Funil não foi enviada (Relato do Nilton)

- Agendar reunião com Márcia para divulgação das ações com os alunos.
- Pedido de apoio para escolinha de futebol da cidade. (Beto)

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:

A reunião foi encerrada com agradecimentos aos participantes e o compromisso de agendar futuras reuniões conforme necessário.

Fim da ata.

Ofício nº OF-SEC/25-03-244

Ouro Preto, 28 de março de 2025


Maynart Energética

Assunto: Solicitação Faz

Senhor,

Encaminhamos a vossa senhoria cópia da Representação nº 77/2025, do vereador Mercinho, aprovada na 21ª reunião ordinária, realizada no dia 27 de março, solicitando informações sobre as intervenções que estão sendo realizadas na Barragem do Tabões, localizada no distrito de Santa Rita de Ouro Preto.

Atenciosamente,


Vantuir Antônio da Silva
Presidente



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete Vereador Mercinho



REPRESENTAÇÃO: 77/25

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto


Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 47.161
Correspondência Recebida
Em 26/03/25
Ass. 14h20hs e 13h44 Min

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que envie a presente Representação à Maynart Energética, solicitando informações sobre as intervenções que estão sendo realizadas na Barragem do Tabões localizada no Distrito de Santa Rita de ouro Preto.


Devivo à ausência de informações claras sobre a natureza dos trabalhos em execução na barragem, os moradores do Distrito tem acompanhado com apreensão as intervenções. Essa incerteza tem gerado preocupações quanto aos possíveis impactos dessas atividades em um de nossos principais cartões postais, que possui grande importância para o Distrito.


Nesse sentido, solicito esclarecimentos detalhados sobre o projeto em andamento e os possíveis impactos que poderão afetar a comunidade local.


Ricardo Gringo
Vereador
Câmara Mun. de Ouro Preto

Sala de Sessões, 25 de Março de 2025

MERISSON IRINEU
GOMES:0248704060
2
Assinado de forma digital por
MERISSON IRINEU
GOMES:02487040602
Data: 2025.03.26 13:38:03 -0300
Vereador Mercinho - MDB


Zé de Binge
Vereador
Câmara Mun. de Ouro Preto

APROVADO em única discussão
Por _____
Sala das Sessões, 27 de março de 2025

Presidente
Com 11 votos a favor e com - Votos contra
AR e Kuruzgu e Soudrinho



Belo Horizonte, 27 de setembro de 2024

Relatório Informativo - 01/2024

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
A/C: Sr. Neri Coutinho Rômulo

Ref.: Informações sobre a operação da Barragem Ribeirão da Cachoeira - BRC


Prezado Senhor,

A **MAYNART ENERGÉTICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Ouro Preto/MG, na Rua Américo Renne Gianette, nº 512B, Bairro Saramenha, CEP: 35.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.227.915/0001-41, vem perante V. Sr. atualizar as informações em resposta ao e-mail enviado em 27/09/2024 por esta Secretaria conforme segue;

1. O nível de segurança da barragem segue totalmente normal;
2. O volume de água da barragem não traz qualquer tipo de insegurança para as estruturas atuais, tão pouco para a comunidade a jusante;
3. O cronograma de manutenção e prolongamento da válvula está em fase final de obra;
4. A nova válvula dispersora fica a 76 metros de distância da antiga, permitindo a manutenção preventiva sem qualquer tipo de dificuldade;
5. Todos os novos componentes (aço, concreto, tubulação e a válvula) passam por rigorosos controles de qualidade em fábrica e ainda assim, passam por testes operacionais antes de serem liberados para operação;

A válvula atual é nova, mais moderna e mais segura. Inclusive a dispersão de água será concentrada, evitando qualquer possibilidade de erosão nas laterais do curso d'água.

Conforme demonstrado na reunião realizada na data de hoje segue as fotos referente as informações prestadas.

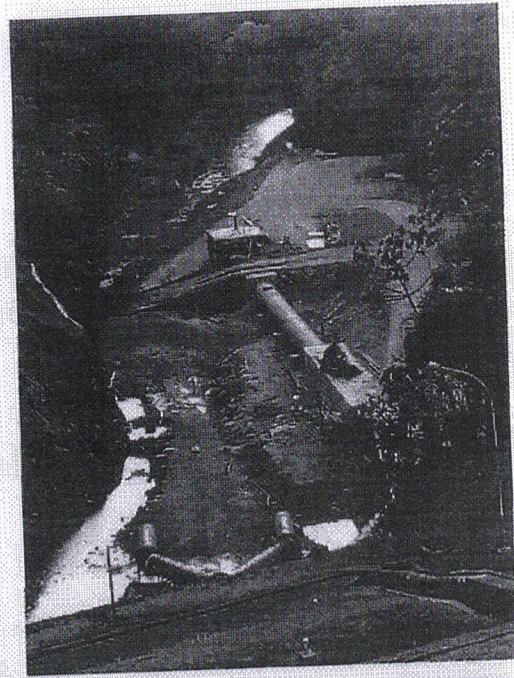


Reforçamos que a empresa permanece aberta através dos seus canais oficiais de comunicação para que os interessados possam contatar em caso de dúvidas:


WhatsApp (31)99555-9635 e

E-mail: comunidade@necenergia.com.br

Rua Gonçalves Dias, 1762 | 4º andar | Lourdes | Belo Horizonte | MG | (31) 2512-7700 | CEP: 30140-092

Certos de vossa compreensão, desde já agradecemos e desejamos votos de estima e consideração.

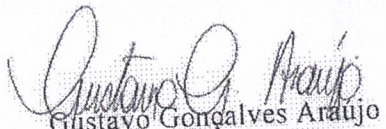
Gustavo Gonçalves Araújo
Gerente Administrativo


Valéria Santos
Analista de Relacionamento com
Comunidades

Belo Horizonte, 10 de março de 2025

Relatório Informativo - 01/2025

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
A/C Neri Moutinho Rômulo

Ref.: Informações sobre a operação da Barragem Ribeirão da Cachoeira-BRC

Prezado Senhor,



A **MAYNART ENERGÉTICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Ouro Preto/MG, na Rua Américo Renne Gianette, nº 512B, Bairro Saramenha, CEP: 35.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.227.915/0001-41, (endereço para correspondências: Rua Gonçalves Dias, nº 1.762, 4º Andar, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.140.098), vem perante V. Sa. atualizar as informações conforme acordado em reunião no dia 27/09/2024:

1. Travessia executada e liberada para a passagem de água que possa verter pelo vertedouro;
2. Muro defletor executado e liberado para a passagem de água que possa verter pelo vertedouro;
3. Execução da estrutura em concreto da sala de máquinas da casa de força
4. O nível do reservatório opera normal para o período;



Segue abaixo o registro fotográfico das informações prestadas



Fotos 1 – demonstra a travessia executada e liberada e Foto 2 – demonstra o muro defletor executado para a passagem de água que possa verter pelo vertedouro

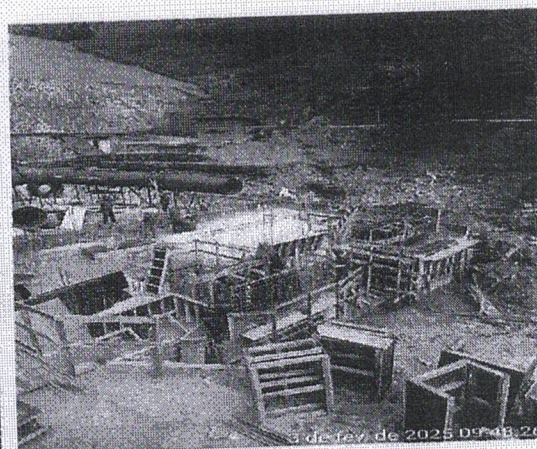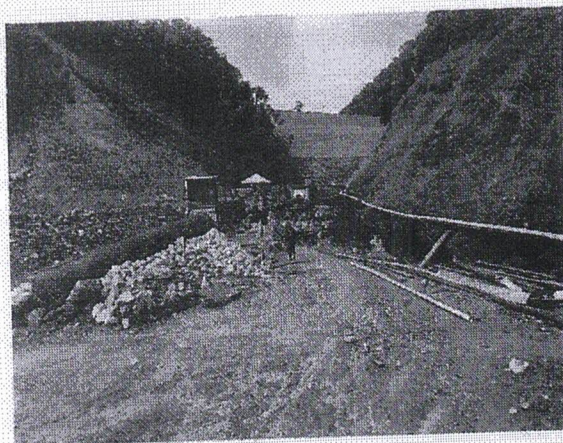

Fotos 3 demonstram a execução da estrutura de concreto para construção da casa de força

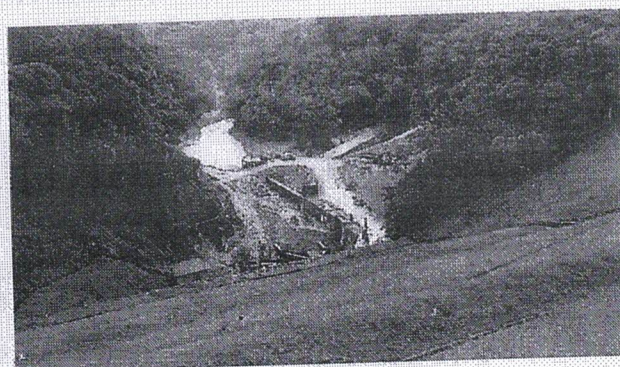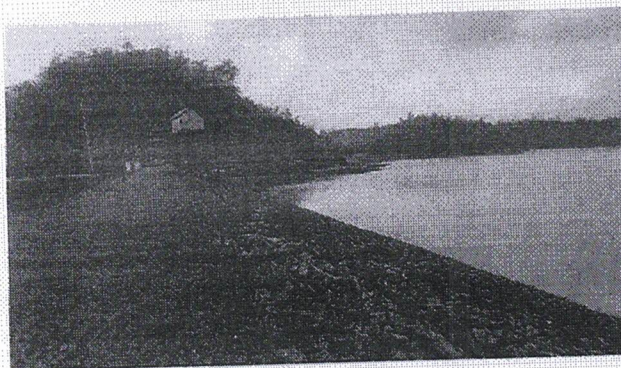


Fotos 5 e 6 - demonstram a barragem está com nível e operação normal para o período


Reforçamos que a empresa permanece a disposição, através dos canais oficiais de comunicação para que os interessados possam contatar em caso de dúvidas:

Whatsapp e telefone (31) 99555-9635 e

E-mail - comunidade@necenergia.com.br

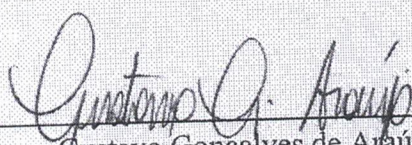

Gustavo Gonçalves de Araújo
Gerente de Meio Ambiente e Comunidades



Valéria Santos
Analista de Relacionamento com Comunidades

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2024

Relatório Informativo - 02/2024

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
A/C Neri Coutinho Rômulo


Ref.: Informações sobre a operação da Barragem Ribeirão da Cachoeira-BRC



Prezado Senhor,

A **MAYNART ENERGÉTICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Ouro Preto/MG, na Rua Américo Renne Gianette, nº 512B, Bairro Saramenha, CEP: 35.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.227.915/0001-41, (endereço para correspondências: Rua Gonçalves Dias, nº 1.762, 4º Andar, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.140.098), vem perante V. Sa. atualizar as informações conforme acordado em reunião no dia 27/09/2024:

1. A válvula foi reinstalada e está operando normalmente;
2. A água que sai da válvula está com cor de barro, normal para o período;
3. O nível do reservatório opera normal para o período;
4. Em execução do muro defletor e travessia molhada.

Segue abaixo o registro fotográfico das informações prestadas

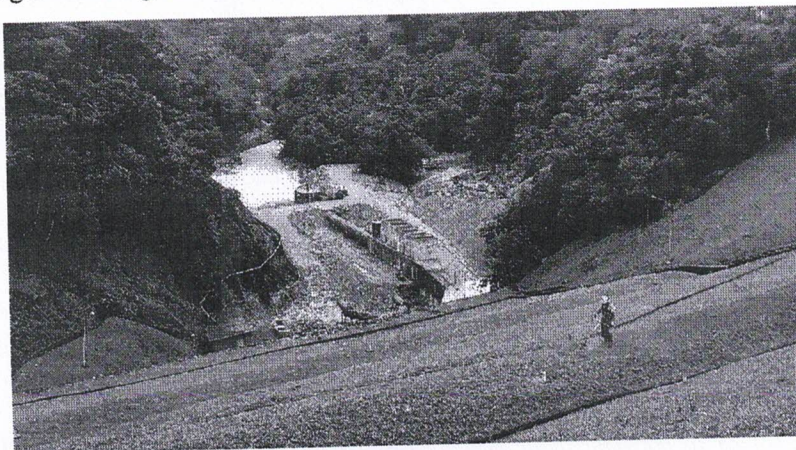

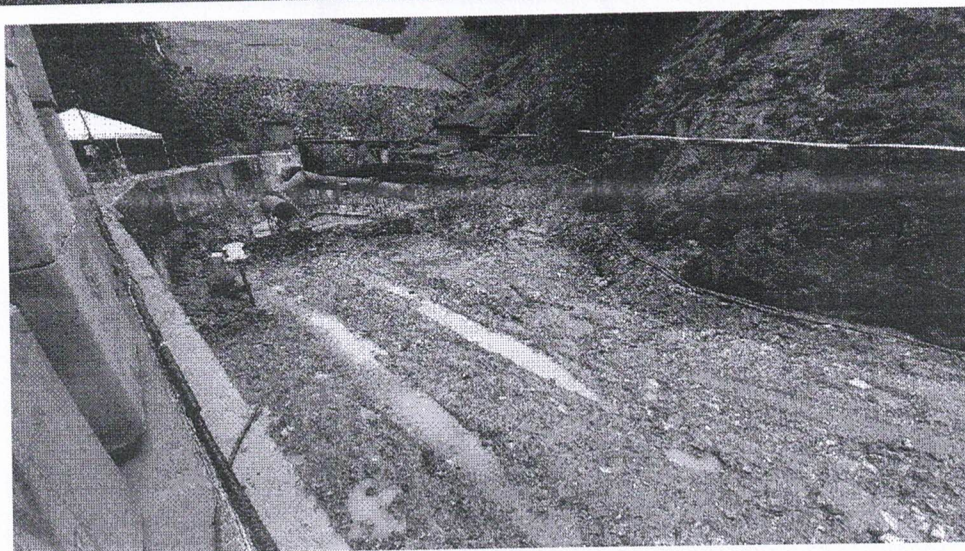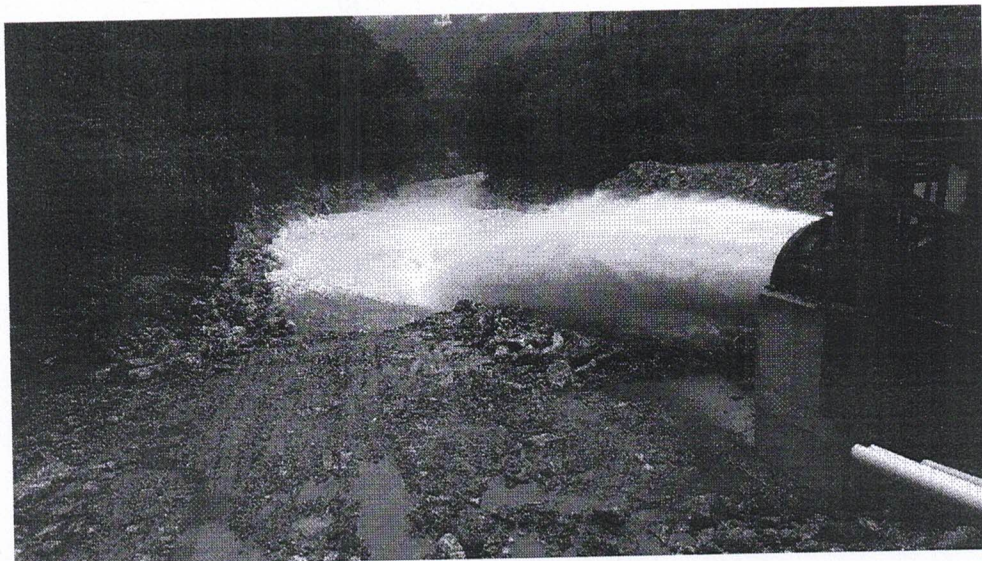

Reforçamos que a empresa permanece a disposição, através dos canais oficiais de comunicação para que os interessados possam contatar em caso de dúvidas:

Whatsapp e telefone (31) 99555-9635 e

E-mail - comunidade@necenergia.com.br

Gustavo Gonçalves Araújo
Gerente Administrativo

Valéria Santos
Analista de Relacionamento
com Comunidades

Belo Horizonte, 29 de abril de 2025

Relatório Informativo - 02/2025

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
A/C Neri Moutinho Rômulo



Ref.: Informações sobre a operação da Barragem Ribeirão da Cachoeira-BRC


Prezado Senhor,

A **MAYNART ENERGÉTICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Ouro Preto/MG, na Rua Américo Renne Gianette, nº 512B, Bairro Saramenha, CEP: 35.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.227.915/0001-41, (endereço para correspondências: Rua Gonçalves Dias, nº 1.762, 4º Andar, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.140.098), vem perante V. Sa. atualizar as informações conforme acordado em reunião no dia 27/09/2024:


1. Em execução a estrutura metálica e fechamento da casa de força;
2. Execução da estrutura em concreto da sala de máquinas da casa de força
3. O nível do reservatório opera normal para o período;

Segue abaixo o registro fotográfico das informações prestadas

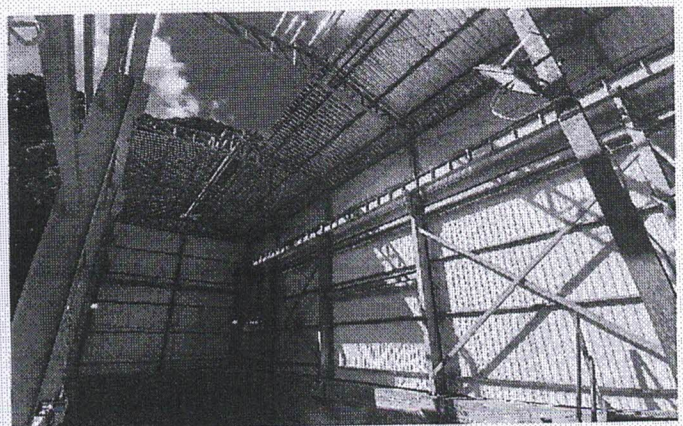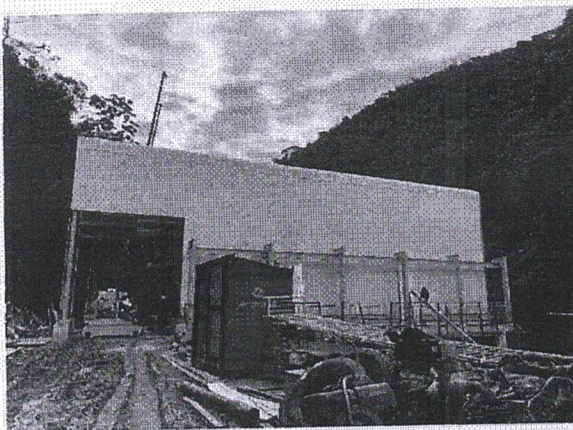

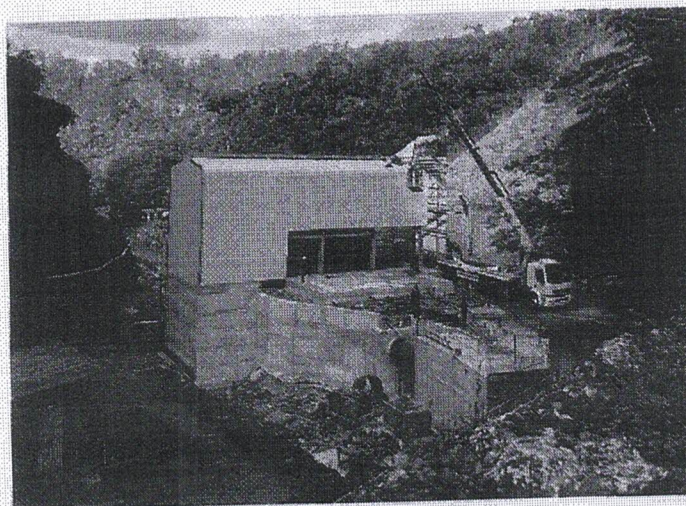

Fotos 1, 2 e 3 – demonstram a execução da estrutura metálica de fechamento da casa de força

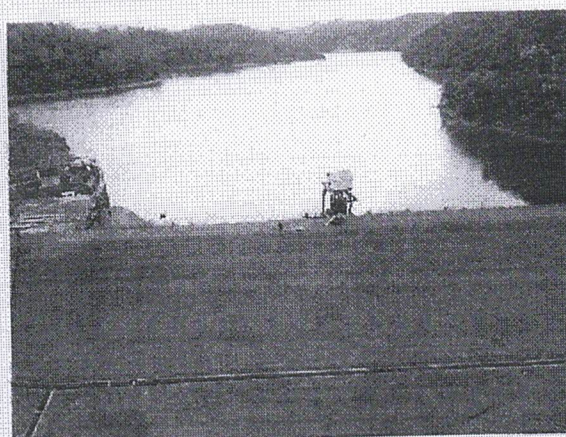


Fotos 4 e 5 – demonstram a barragem está com nível e operação normal para o período


Reforçamos que a empresa permanece a disposição, através dos canais oficiais de comunicação para que os interessados possam contatar em caso de dúvidas:

Whatsapp e telefone (31) 99555-9635 e

E-mail - comunidade@necenergia.com.br



Gustavo Gonçalves de Araújo
Gerente de Meio Ambiente e Comunidades



Valéria Santos
Analista de Relacionamento com Comunidades

Belo Horizonte, 7 de maio de 2025

Ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Preto - MG

Sr. Vantuir Antônio da Silva

Referência: Resposta ao OF-SEC/25-03-244 | Representação nº 77/25

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos, a **MAYNART ENERGÉTICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Ouro Preto/MG, na Rua Américo Renne Gianette, nº 512B, Bairro Saramenha, CEP: 35.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.227.915/0001-41, (endereço para correspondências: Rua Gonçalves Dias, nº 1.762, 4º Andar, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.140.098), vem respeitosamente por meio deste, responder à solicitação de informações sobre as intervenções que estão sendo realizadas na Barragem do Tabões, conforme segue:

A Barragem do Tabões, também denominada como Barragem Ribeirão da Cachoeira (BRC), desde o primeiro semestre de 2024, encontra-se em fase de obras de melhorias e modernização em suas estruturas, com objetivo de (i) reforçar a segurança e aprimorar sua operação; (ii) ampliar a capacidade de geração de energia elétrica; (iii) garantir a continuidade da classificação NORMAL da barragem junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel; bem como (iv) intensificar a presença da Maynart nas comunidades. Como principais pontos a serem elucidados, temos que:

- O nível de segurança da barragem permanece absolutamente normal e estável;
- Foram realizadas obras civis da nova casa de força, com montagem hidromecânica e eletromecânica, para a ampliação da utilização do potencial hidráulico da barragem para fins de geração de energia renovável;
- Todos os novos componentes da CGH Ribeirão da Cachoeira – incluindo aço, concreto, tubulações e a nova válvula – foram submetidos a rigorosos controles de qualidade em fábrica, além de passarem por testes operacionais antes de serem liberados para instalação e funcionamento; e
- A nova válvula instalada a 76 m do local anterior, apresenta tecnologia mais moderna e segura para as manutenções preventivas. A dispersão da água será mais concentrada, o que evita o risco de erosão nas margens do curso d'água do rio.

Segue abaixo algumas fotos que demonstram as intervenções descritas:

Rua Gonçalves Dias, 1762 | 4º andar | Lourdes | Belo Horizonte | MG | (31) 2512-7700 | CEP: 30140-092

1 de 3

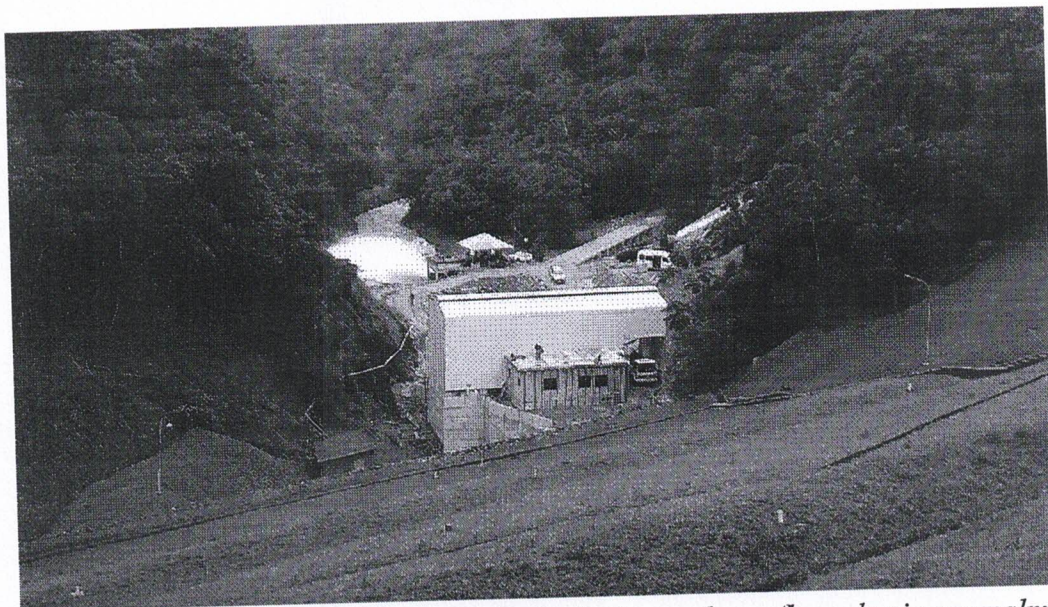


Foto 1 – Demonstra a água que passa na válvula descendo no fluxo do rio normalmente;

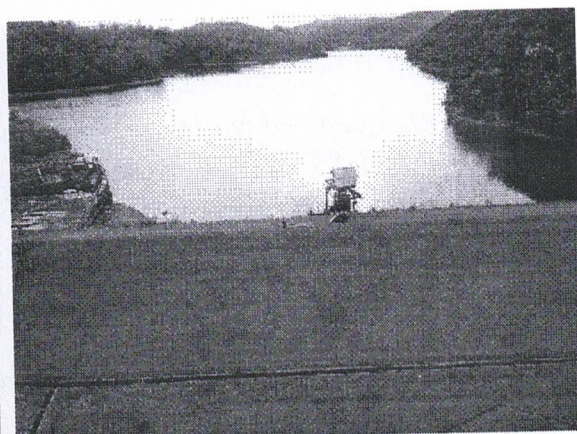
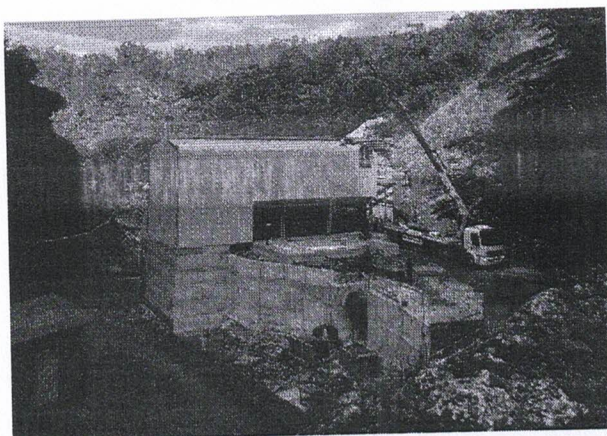


Foto 2 – Casa de força em construção; e Foto 3 – Reservatório em sua normalidade para o período.

Cumprе ressaltar que a Maynard mantém contato direto com a Defesa Civil de Ouro Preto, uma vez que se comprometeu a enviar relatórios periódicos para acompanhamento e coordenação junto ao referido órgão, conforme se apreende nas documentações em anexo. Importa mencionar que a Defesa Civil também realizou uma visita à obra em 04 de outubro de 2024, tendo sido consideradas as intervenções dentro da normalidade e segurança.

Além disso, a Maynard possui o programa “Dedo de Prosa”, que visa entender as demandas e necessidades da comunidade, além de estabelecer um diálogo entre os moradores, entidades fiscalizatórias e legislativo local. Na última reunião do programa, realizada em fevereiro deste ano, esteve presente número substancial de moradores e autoridades da região, os quais puderam esclarecer suas dúvidas e entender melhor o processo de revitalização da usina e de segurança da barragem, conforme registros fotográficos e ata em anexo.

No mais, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários através dos canais oficiais de comunicação:

E-mail: comunidade@necenergia.com.br c/c juridico@necenergia.com.br

Atenciosamente,

Luiz Gustavo Ferreira de Souza
Representante Legal

Valéria Gonçalves dos Santos
Representante Legal

Rua Gonçalves Dias, 1762 | 4º andar | Lourdes | Belo Horizonte | MG | (31) 2512-7700 | CEP: 30140-092

3 de 3

25 05 07 - Ofício Maynard - Esclarecimentos BRC - Final pdf
Código do documento b47f113b-8eeb-4250-a8b8-edebb82e9b74



Assinaturas



Luiz Gustavo Ferreira de Souza
luiz.gustavo@necenergia.com.br
Assinou como parte

Luiz Gustavo Ferreira de Souza



Valéria Gonçalves dos Santos
valeria.santos@necenergia.com.br
Assinou como parte

Valéria Gonçalves dos Santos

Eventos do documento

07 May 2025, 08:34:37

Documento b47f113b-8eeb-4250-a8b8-edebb82e9b74 **criado** por DANIEL GONCALVES LIMA GIANINI (b1376b3d-dfe3-4d6b-9e03-4944c198178b). Email: juridico@necenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-07T08:34:37-03:00

07 May 2025, 08:41:16

Assinaturas **iniciadas** por DANIEL GONCALVES LIMA GIANINI (b1376b3d-dfe3-4d6b-9e03-4944c198178b). Email: juridico@necenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-07T08:41:16-03:00

07 May 2025, 10:40:05

VALÉRIA GONÇALVES DOS SANTOS **Assinou como parte** - Email: valeria.santos@necenergia.com.br - IP: 177.177.197.130 (177.177.197.130 porta: 38274) - Geolocalização: -19.943354 -44.049511 - Documento de identificação informado: 002.412.286-62 - DATE_ATOM: 2025-05-07T10:40:05-03:00

08 May 2025, 09:13:29

LUIZ GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA **Assinou como parte** (4cb0903e-10d5-48f4-a81b-69fdb7c8e0d8) - Email: luiz.gustavo@necenergia.com.br - IP: 187.32.52.201 (187-032-052-201.static.ctbctelecom.com.br porta: 48992) - Geolocalização: -19.9299472 -43.9410196 - Documento de identificação informado: 049.397.146-75 - DATE_ATOM: 2025-05-08T09:13:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 80fccce8bfa72af9af43d444f3a6fac60ac1ddb4eed005a5c09cb3d0be7e9aaab
(SHA312): 4bf947003b4c9f9039ec71c880bf72a1b800ba8a57beaab53368166a6eb30f42a549691333da06308d69ac42786069c0fbe16d86ac384f240a2022be64c7d202

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.